

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՋՐԱԳԻԾ (W ₁)			
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ (Տ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN273x4 (Որպես պատյամ)	ԳԾՄ.	18.0
2.	ՊՈՂՊԱՏԵ (Տ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN114x5	ԳԾՄ.	3.0
3.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN110, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	340.0
4.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN90, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	261.0
5.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	336.0
6.	ՍԵՊԼՎՈՐ ՓԼԱԿԱՆ DN100, PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	1
7.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԿՅԱՇՈՐԹԵՐ DN100, PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	2
8.	ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՐՄՈՒՆԿ DN250(Տ), α = 45° PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	2
9.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՌԱՐԱՇԽԻՉ DN110x50	ՀԱՏ	1
10.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԵՌԱՐԱՇԽԻՉ DN110	ՀԱՏ	1
11.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԵՌԱՐԱՇԽԻՉ DN50	ՀԱՏ	1
12.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՐՄՈՒՆԿ DN110, α = 90° PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	1
13.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՐՄՈՒՆԿ DN110, α = 45° PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	4
14.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄ DN110x90	ՀԱՏ	1
15.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄ DN90x50	ՀԱՏ	1
16.	ԷԼ. ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԼԵՑՄԱՐ ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԿՅՈՐԴԻՉ DN110(HDPE)	ՀԱՏ	1
17.	ԷԼ. ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԼԵՑՄԱՐ ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԿՅՈՐԴԻՉ DN50(HDPE)	ՀԱՏ	1
18.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՅԱՓԼԱԿԻՉ DN50	ՀԱՏ	1
19.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆ - ՄԵՏԱՂ ԿՅՈՐԴԻՉ (ԽԵ) DN110x100	ՀԱՏ	3
20.	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏ ՊԵՆՈՊՈԼԻՍԽԻՐՈԼԵ ԿԻՍԼՂՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ծ=50ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՐ DN 110(HDPE) ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԳԾՄ.	7.0
21.	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԱՐՄՈՒՆԿ ՊԵՆՈՊՈԼԻՍԽԻՐՈԼԵ ԿԻՍԼՂՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ α=45°, ծ=50ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՐ DN 110(HDPE) ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԱԿԻՐ ՓՏՈ(Տ) ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ ԵՎ ծ=60մմ, 100x100մմ ՉԱՓԵՐՈՎ 2 ԹԻԹԵՂՆԵՐԻՑ, Ըմկց=4.8կց	ՀԱՏ	1
22.	Ե/Ք ԿԼՈՐ ՀՈՐ D=1.5մ, H=1.5մ	ՀԱՏ	1


ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՋՐԱԳԻԾ (W ₂)			
1.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN40, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	82.0
2.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱՐԱՇԽԻՉ DN110x40	ՀԱՏ	1
3.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՅԱՓԼԱԿԻՉ DN40	ՀԱՏ	1

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՋՐԱԳԻԾ (W ₃)			
1.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	232.0
2.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱՐԱՇԽԻՉ DN110x50	ՀԱՏ	1
3.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՅԱՓԼԱԿԻՉ DN50	ՀԱՏ	1


ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՋՐԱԳԻԾ (W ₄)			
1.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	223.0
2.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱՐԱՇԽԻՉ DN63x50	ՀԱՏ	1
3.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՅԱՓԼԱԿԻՉ DN50	ՀԱՏ	1

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՋՐԱԳԻԾ (W ₅)			
1.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	200.0
2.	ՊՈԼԷԹԻԼԵՆԵ ԽՅԱՓԼԱԿԻՉ DN50	ՀԱՏ	1


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W₂)-Ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 + ՆԿ 0+82

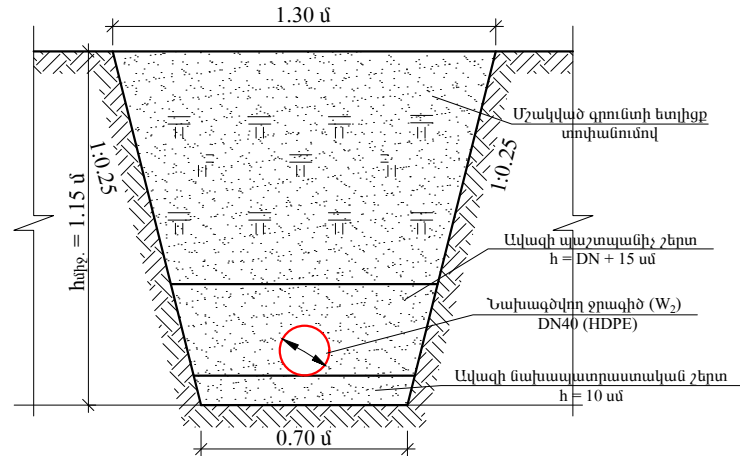


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W₄)-Ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 + ՆԿ 2+23

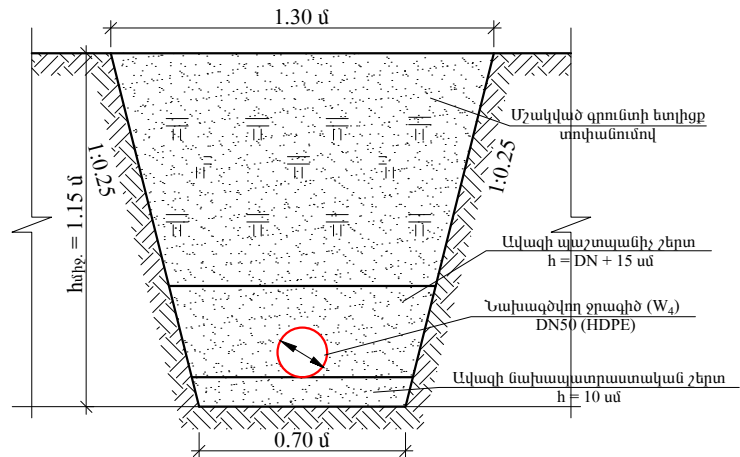

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W₃)-Ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 , W₃ ՆԿ 2+32

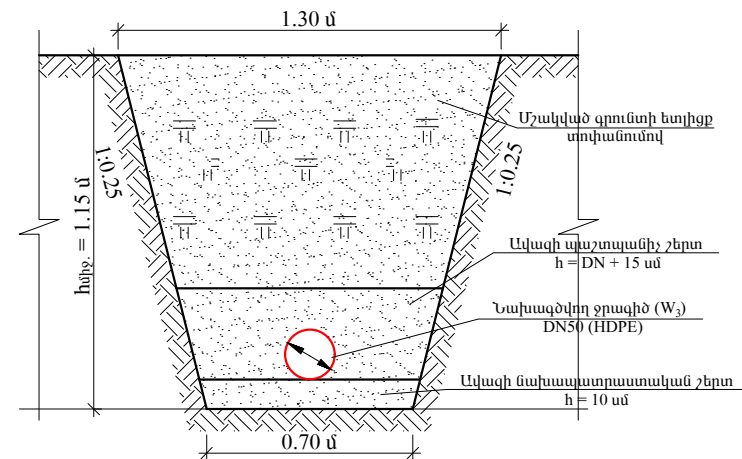

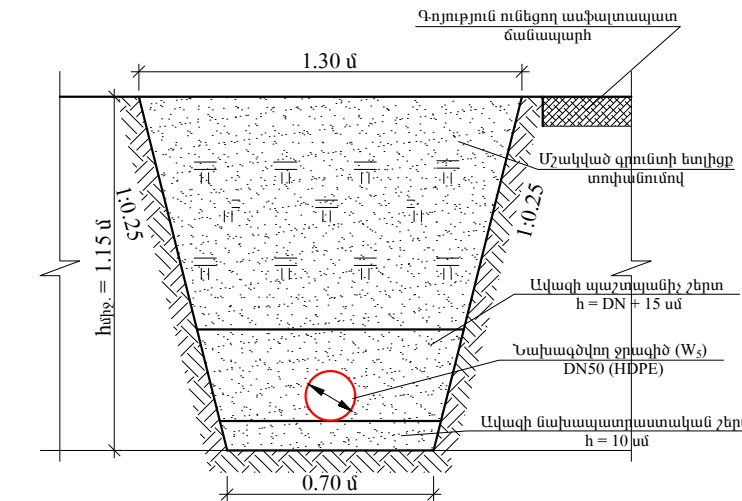


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W₅)-Ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 + ՆԿ 2+00
(Ջրագիծն անցնելու է կողակողով)



Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ՋՋ- 1,2 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

						ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Պայմանագիր N «ԱՄԽՀ-ԳՀԱՇՀԲ-22/01-4»					
						«Խոյ համայնքի Ծաղկալանջ բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում /վերակառուցում/ աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական աշխատանքներ և փորձաքննության անցկացում»					
Փոփ	Քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ.	ա/թ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՑԱՆՑ	Բաժին II	Թերթ	Թերթեր		
ՆԳԻ		Գ.Մելիքսեյան					ՋՋ	10	17		
Նախագծող		Է.Հողաբաշյան									
Ստուգեց		Գ.Մելիքսեյան				Ջրագիծ W ₂ ,W ₃ ,W ₄ ,W ₅ -ի լայնական կտրվածքներ և մասնագիր , Ջրագիծ W ₁ -ի մասնագիր	