

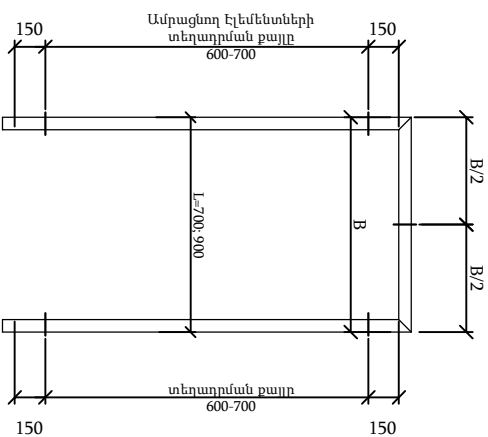



ՄԵՏԱՆՈՒՄԱՏԻՆ ԴՈՒՆԵՐ ԵՐՁԱՄԱԿՆԵՐԸ ՊԱՏԵՐԻՆ
ստորագրող էլեմենտների տեղադրումն սլինեն

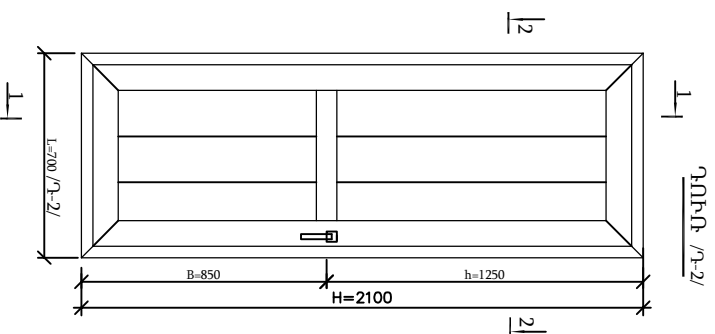


Դռան սպացում
L < 900mm-ի դեպքում

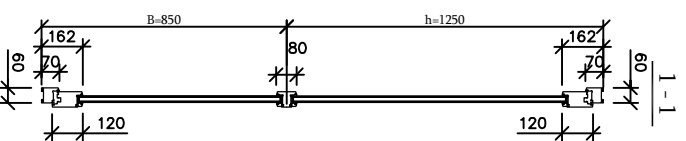

Г-1 / 2 հատ
Մետաղապլատին,
60mm հատու, պրոֆիլի,
սպիտակ գույնի, խող
S = 1.89 g/m

Г-2 / 2 հատ

Մետաղապլատին,
60mm հատու, պրոֆիլի,
սպիտակ գույնի, խող
S = 1.47 g/mx2=2.94g/m



Ճանաչություն - Դռները պատրաստելուց առաջ կատարել ստուգիչ չափումներ
յուրաքանչյուր բացվածքի համար:

Տվյալներ	Գ. Եղիազարյան		Արտատի մ. Ն. Դվին համայնքի Լ. Ազգալեւանի անվ. միջ նախնական դպրոցի շենքի մասնակի՝ սանհանգույցի նորոգում			
Հարտադրաբեռ	Վ. Սանդուն	<i>Վ. Սանդուն</i>	Պատվիրատու՝ «ՀՀ Արտատի մ. Դվինի Լ. Ազգալեւանի անվ. միջ. դպ. դուռ»	Փուլ	Թերթ	Թերթ
Ճարտարագետ			Դռների նախագծեր և հանգույցներ	Ա.Ն.	6	13
				<< Հերմես >> ՍՊԸ		